



SPECIALISTS IN MACHINERY SAFETY

Minotaur MSR7R

2 HAND CONTROL LOGIC UNIT

2-HAND-SICHERHEITSBAUSTEIN

BLOC LOGIQUE DE CONTRÔLE BIMANUEL

(a) Description

The Minotaur MSR7R is a safety relay specifically designed for monitoring of two hand control switches. Using dual channel inputs, the unit checks the operation of two independent 1 N/O and 1 N/C actuators and then gives the appropriate output signal. If the two input signals conflict for more than 0.5 seconds, the MSR7R locks out, isolating control power to the machine contactor. The unit also has a contactor monitoring loop. If these terminals are connected to positively guided N/C auxiliary contacts on the machine contactor, the unit will detect if any one contactor fails to isolate the power at de-energisation of its control coil by locking out the unit.

(a) Beschreibung

Der Minotaur MSR7R ist ein Sicherheitsbaustein, der speziell für Überwachung von Zwei-Hand-Tastern entwickelt wurde. Mit einer 2-kanaligen Eingangskonfiguration überwacht das Gerät zwei unabhängige Stromkreise mit je 10 und 15 und liefert dann die entsprechenden Ausgangssignale. Falls die beiden Eingangssignale länger als 0,5 s nicht übereinstimmen, schaltet der MSR7R ab und unterbricht die Stromversorgung zu den Maschinenschützen. Das Gerät ist auch mit Eingängen für die Schützüberwachung versehen. Falls diese Klemmen mit den Öffner-Hilfskontakten des Schützes verbunden werden, entdeckt das Gerät, wenn eines der Schütze bei Deaktivierung seiner Spule nicht abschaltet, und schaltet den Sicherheitskreis ab.

(a) Description

Le Minotaur MSR7R est un relais de sécurité spécialement conçu pour la surveillance des deux mains. Utilisant deux canaux d'entrée, il contrôle l'enclenchement de deux canaux indépendants 1N/O & 1N/C et fournit les sorties de sécurité appropriées. Si les deux signaux d'entrée sont en conflit plus de 0,5 secondes, le MSR7R se bloque, coupant l'alimentation des contacteurs de la machine. L'unité possède aussi une boucle de retour pour le contrôle du collage des contacteurs. Si ces bornes sont connectées aux contacts auxiliaires N/C des contacteurs de la machine, l'unité détectera si l'un des contacteurs n'est pas bloqué à l'appel.

(b) Installation Instructions

(c) RETAIN THESE INSTRUCTIONS

Installation must be in accordance with the following steps and must be carried out by suitably competent personnel.

(d) **NOTE:** If the system is to be used for safety related purposes, the switch buttons unit should comply with the requirements of EN 574.

Deutsch / Français

(e) Rückansicht / Vue arrière.

(f) Auf 35mm-Normschiene.

Montage sur rail DIN 35mm.

(g) In Gehäuse mit mind. IP 54 anbringen.
A monter dans coffret minimum IP 54.

(h) Anschlüsse:

A1 & A2 = Versorgung 230 oder 110V AC oder 24V AC/DC. (siehe Geräteseite)

S13 = Schließer Schalter 1.

S24 = Schließer Schalter 2.

S14 = Öffner Schalter 2- EN 574 Cat IIIb

S23 = Öffner Schalter 1- EN 574 Cat IIIb

X2 = Schützüberwachung.

X1 = Gemeinsamer Pol (siehe Schritt 4).

41 x 42 = Hilfsausgang (Ö).

13 x 14 = Sicherheitsausgang 1 (S).

23 x 24 = Sicherheitsausgang 2 (S).

33 x 34 = Sicherheitsausgang 3 (S).

Connexions:

A1 & A2 = alimentation 230 ou 110V AC ou 24V AC/DC (voir ci-contre pour plus de détails)

S13 = entrée circuit 1 (N/O)

S24 = entrée circuit 2 (N/O)

S14 = entrée circuit 2 - EN 574 Cat IIIb (N/C)

S23 = entrée circuit 1 - EN 574 Cat IIIb (N/C)

X2 = contrôle de sortie (contacteur)

X1 = commun (voir plan 4)

41 x 42 = sortie auxiliaire (N/C)

13 x 14 = sortie de sécurité 1 (N/O)

23 x 24 = sortie de sécurité 2 (N/O)

33 x 34 = sortie de sécurité 3 (N/O)

(i) LED Anzeigen:

POWER (ROT) - Leuchtet, wenn Spannung anliegt.

K1 (GRÜN) - Leuchtet, wenn interner Kontakt K1.

K2 (GRÜN) - Leuchtet, wenn interner Kontakt K2 geschlossen.

Indication LED:

ALIMENTATION(ROUGE)- illuminée quand l'unité est sous tension.

K1 (VERT)- illuminé quand les contacts internes de K1 sont fermés.


K2 (VERT)- illuminé quand les contacts internes de K2 sont fermés.

Einbauenleitung

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Die Montage ist entsprechend den folgenden Schritten durchzuführen.

ANMERKUNG: Falls das Gerät für Sicherheitsaufgaben eingesetzt werden soll, muß die Tastereinheit den Anforderungen von EN 574 entsprechen.

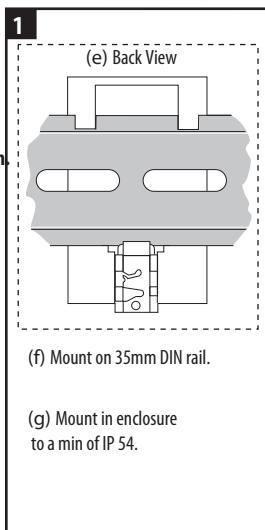

2 (h) Connections

A1 & A2 = Supply 230 or 110V AC or 24V AC/DC. (see side for details)

S13 = N/O from switch 1.

S24 = N/O from switch 2.

S14 = N/C (from switch 2- EN 574 Cat IIIb).

S23 = N/C (from switch 1- EN 574 Cat IIIb).

X2 = Outputs (contactor) monitoring.

X1 = Common (see step 4).

41 x 42 = Auxiliary output (N/C).

13 x 14 = Safety output 1 (N/O).

23 x 24 = Safety output 2 (N/O).

33 x 34 = Safety output 3 (N/O).

S23 = N/C (from switch 1- EN 574 Cat IIIb).

(i) LED Indication

POWER (RED) - Illuminated when there is power to the unit.

K1 (GREEN) - Illuminated when internal contacts K1 are closed.


K2 (GREEN) - Illuminated when internal contacts K2 are closed.

Notice D'installation

GARDEZ EN MEMOIRE CES INSTRUCTIONS

L'installation devra suivre les étapes suivantes et sera effectuée par du personnel compétent et qualifié.

NOTE: Si le système est utilisé dans un but de sécurité, les boutons doivent être conformes aux exigences de la norme EN 574.

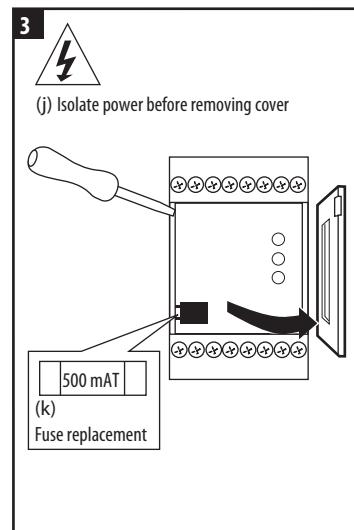

Deutsch / Français

(m) Eingangsspannung / tension d'entrée.

(n) Versorgung / Alimentation.

(p) Schalter 1 / interrupteur 1.

(q) Schalter 2 / interrupteur 2.

(r) NOT-AUS / arrêt d'urgence.

(s) Sicherung / fusible.

(t) 2-Hand-Einheit mit einem Schütz.

Contrôleur à deux mains avec contacteur unique.

(u) 2-Hand-Einheit mit NOT-AUS.

Contrôleur à deux mains avec arrêt d'urgence.

(v) 2-Hand-Einheit mit zwei Schützen und Schützüber wachung.

Contrôleur à deux mains avec deux contacteurs et contrôle des contacteurs.

(w) ANMERKUNG: Bevor Maschine in Betrieb genommen wird, durch Betätigen nur eines tasters sicherstellen, daß die Maschine nicht anläuft. Alle Ausgänge sind durch eine externe Sicherung zu schützen.

NOTE: avant de faire fonctionner la machine en mode normal, vérifier que les sorties ne sont pas actionnées en actionnant un seul bouton de sécurité. Toutes les sorties doivent être protégées par un fusible externe.

4b WIRING EXAMPLES CONFORMING TO EN 574 CAT. IIIB

(m) 230V AC, 110V AC or 24V AC/DC Input Voltage

(n) Supply

(m) 230V AC, 110V AC or 24V AC/DC Input Voltage

(n) Supply

(m) 230V AC, 110V AC or 24V AC/DC Input Voltage

(n) Supply

(p) Switch 1

(q) Switch 2

(q) Switch 2

(A1) SUPPLY

(A1) SUPPLY

(A1) SUPPLY

(A2) SWITCH 1

(A2) SWITCH 1

(A2) SWITCH 1

(S13) SWITCH 2

(S13) SWITCH 2

(S13) SWITCH 2

(S14) S23

(S14) S23

(S14) S23

(S24) S24

(S24) S24

(S24) S24

(X1) X1

(X1) X1

(X1) X1

(X2) X2

(X2) X2

(X2) X2

MSR7R

MSR7R

MSR7R

(t) 2 Hand controller with single contactor.


(u) 2 Hand controller with E-Stop.

(v) 2 Hand controller with 2 contacts and contactor monitoring.

(w) NOTE: Before assuming normal machine operation, check that the outputs are not operated by operating just one of the safety buttons. All outputs must be protected by an external fuse.

Deutsch / Français

(x) Montage auf 35mm-Normschiene.
Montage sur rail DIN 35mm.

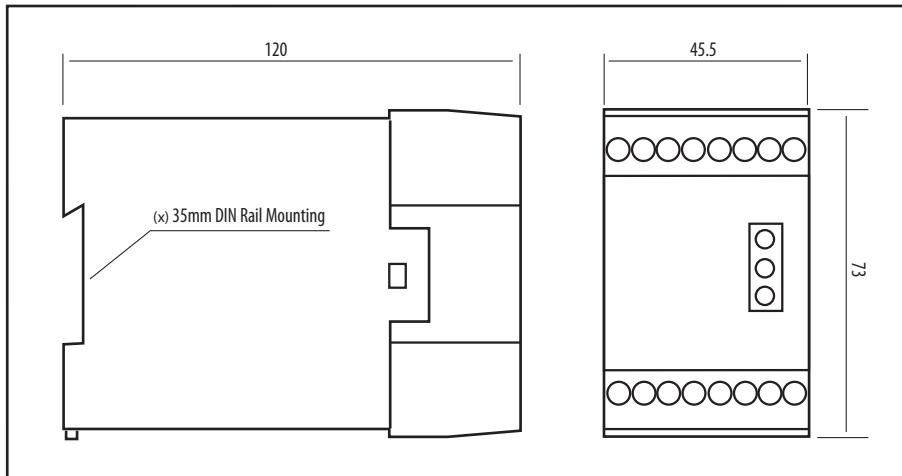

(y) Technical Specifications

Conforming to Standards		EN 574 Type IIIB, EN 60204, BS EN 292.
Power Supply		24V AC/DC, 110V AC or 230V AC.
Power consumption		<4 VA.
X1-X2 Contactor monitor loop		N/C contactor loop.
Safety inputs		Connections for 2 buttons (1N/O+1N/C).
Internal fuse		500mA replaceable supply fuse.
Relay outputs		3 N/O + 1 N/C (TUV approved).
Utilisation cat. (AC)		250V AC / 4A / 1000VA at COSØ=1.
Max. switched DC current / volts		30V DC / 2A / 60W.
Min. switched current / volts		10mA / 10V.
Max. output fuse		5A Quick acting.
Indication	LED 1 LED 2 LED 3	Red = Power on Green 1 = RL1 closed Green 2 = RL2 closed
Drop out time	50 mS.	
Impulse withstand voltage	2500V.	
Operating temperature	-10°C to +55°C.	
Contamination level	III.	
Humidity	90% RH at +55°C.	
Enclosure protection	IP40.	
Terminal isolation	IP20.	
Max. conductor size	1 x 2.5mm² stranded with sleeves stripped 8mm. 1 x 4mm² solid conductor.	
Terminals	Plus-minus terminal screws M3.5 box terminal with wire protection.	
Housing	16 Way, D=120, H= 73, W=45.5mm.	
Weight	360g.	
Material and colour	Red polycarbonate.	
Installation group	C in accordance with VDE 0110.	
Fixing details	35mm DIN rail.	

Technische Daten

Entspricht den Normen	EN 574 IIIB, EN 60204/DIN VDE 0113
Gehäuse	EN 292
Gehäusematerial	Schnellbefestigung auf Normschiene,
Montage	16 Klemmen, 73 x 45,5 x 120 mm
Schutzklasse	Polykarbonat, rot
Anschlüsse	35 mm DIN-Hutschiene
Leiterbefestigung	16 Klemmen, 73 x 45,5 x 120 mm
Drahtschutz	Entfällt (Einbaugerät nach E-DIN 50178)
Schutzart	Schraubanschlüsse für 2 x 2,5 mm² Litze
Feuchtigkeit	mit Hülse; max. Länge der abisolierten
LED-Anzeigen	Anschlußleitungen 8 mm;
Eingang	1 x 4 mm² massiv
X1/X2	Plus-Minus-Klemmenschrauben M3,5; Kastenklemme mit selbstabhebendem
Freigabeausgänge	Drahtschutz
Zusatzausgang	Anschlußleitung 8 mm;
Gebrauchskategorie Ausgänge	Anschluß IP 20, Gehäuse IP 40
Minimaler Strom/Spannung	Max. 90 % bei +55 °C
Max. Absicherung der Ausgänge	1: Rot = Betriebsspannung (Power) 2: Grün = Ausgang K1 3: Grün = Ausgang K2
Abfallzeit	24V AC/DC, 110V AC oder 230V AC
Überspannungskategorie	< 4 VA
Verschmutzungsgrad	500 mA (austauschbar)
Betriebstemperatur	2 Taster mit je 10 + 15
	24V AC/DC, 110V AC oder 230V AC
	AC-15: 4 A/ 250V AC; DC-13: 2 A/30V DC
	10 mA/10V
	5 A fl.
	Typ. 50 ms
	II nach DIN VDE 0110
	3 nach DIN VDE 0110
	-10°C bis +55°C

Specifications Techniques

Conforme aux normes	EN574 type IIIB, EN60204, BS EN292
Alimentation	24V AC/DC, 110V AC ou 230V AC
Consommation	<4VA
Bornes X1-X2	Boucle de retour pour contrôle et réarmement (contacte N/C)
Entées de sécurité	connections pour 2 boutons 1N/O & 1N/O
Fusible interne	500mA remplaçable
Contacts de sortie	3 N/O + 1 N/C instantanés approuvés TUV
Pouvoir de coupe max	4A/250V AC/1000V A à COSØ=1
Charge/courant/tension	2A/30VDC/60W
Pouvoir de coupe mini	10 mA/10V
Fusible de sortie externe	Max 5A à fusion rapide
Lampes	LED 1: Rouge: Alimentation ON LED 2: Verte 1: RL1 fermé LED 3: Verte 2: RL2 fermé
Temps de réponse	50mS pour les sorties
Tension d'isolement	2500V
Température ambiante	-10°C à +55°C
Niveau de contamination	III
Humidité	90% de RH à +50°C
IP Boîtier	IP 40 DIN 0470
IP Bornier	IP 40 DIN 0470
Choix des câbles	1 x 2,5mm² souple avec cosses 8mm, 1 x 4mm² rigide
Bornes	Vis M3,5 Plus/Moins avec protection câble
Poids	360 grs
Matériaux et couleur	Polykarbonate rouge
Boîtier	16 voies P=120mm, H=73mm, L=45,5mm
Groupe d'installation	C en accord VDE 0110
Fixation	Rail Din 35 mm

(z) USE

The MSR7R checks for single faults of dual channel safety circuits when the actuators are operated. The actuators must be pressed simultaneously (within 0.5secs) to close the MSR7R output contacts. The MSR7R should be used with a 2 hand control actuator which complies with the requirements of EN 574.

BETRIEB

Der MSR7R überwacht auf einzelne Fehler in zweikanaligen Sicherheitskreisen, wenn Schaltgeräte betätigt werden. Die Schaltgeräte müssen gleichzeitig gedrückt werden (innerhalb 0,5s), um ein Freigabesignal auszulösen. Der MSR7R ist mit 2-Hand-Schaltgeräten zu verwenden, die den Anforderungen von EN 574 entsprechen.

UTILISATION

Le Moniteur MSR7R contrôle les pannes simples sur des circuits de sécurité en service quand les boutons pousoirs sont actionnés. Les bouton pousoirs doivent être enfouis simultanément (en moins de 0,5 secs) pour fermer les circuits de MSR7R. Le MSR7R doit être utilisé avec un pupitre à deux mains qui satisfait aux exigences de la norme EN 574.

(a1) MAINTENANCE**WARTUNG****MAINTENANCE****Every Week**

Press each switch or push button individually in turn, check that the MSR7R outputs do not close. Press both switchs simultaneously (within 0.5secs), the MSR7R outputs should close, release one switch, Check that the MSR7R outputs open immediatly and that they cannot be closed again until both switchs have been released and then pressed simultaneously. During these tests, check that the LED's are operating correctly.

At least every 6 months

Isolate all power! Check for correct terminal connections and check wiring for signs of damage.

(b1) REPAIR

If there is any malfunction or damage, no attempts should be made to repair it. The control unit should be replaced before machine operation is allowed.

DO NOT DISMANTLE THE UNIT.

Jede Woche

Jeden Taster einzeln drücken und prüfen, daß kein Ausgangssig nal ausgelöst wird. Dan beide Taster gleichzeitig drücken (innerhalb 0,5s), und das Gerät muß schalten. einen Taster loslassen und prüfen, ob das Gerät sofort abschaltet und nicht wieder einschalten kann, bevor beide Taster losgelassen und dann gleichzeitig gedrückt werden. Bei diesen Test prüfen, ob die LED's korrekt arbeiten.

Wenigstens alle 6 Monate

Spannung abschalten. Anschlüsse und Verdrahtung auf Schäden überprüfen.

Chaque semaine

Presser chaque interrupteur et chaque bouton poussoir tour en vérifiant que les sorties du MSR7R ne se ferment pas. Enfoncer simultanément les deux interrupteurs (en moins de 0.5 secs), les sorties du MSR7R doivent se fermer, relâcher un des interrupteurs vérifier que les sorties du MSR7R s'ouvrent instantanément et qu'elles ne peuvent pas être de nouveau fermées sans que les deux interrupteurs aient été relâchés et réenclenchés simultanément. Pendant ces tests vérifier que les diodes LED fonctionnent correctement.

Au moins une fois tous les 6 mois

Couper toute alimentation! Vérifier l'état des connexions sur les broches du MSR7R et l'état du câblage.

REPARATION**(c1) TROUBLESHOOTING****FEHLERSUCHE****LOCALISATION DE PANNE**

Symptom	LED Status				Cause
	Power	K1	K2		
Output contacts fail to close	OFF	OFF	OFF		Fault on power supply to Minotaur.
Output contacts fail to close	ON	ON	OFF		Fault on one switch or input circuit.
Output contacts fail to close	ON	OFF	ON		Fault on one switch or input circuit.
Output contacts fail to close	ON	OFF	OFF		Fault on input circuit.

Symptom	LED Status				Ursache
	Power	K1	K2		
Ausgang schließt nicht	Aus	Aus	Aus		Fehler an Spannungsversorgung
Ausgang schließt nicht	An	An	Aus		Fehler am Eingangskreis
Ausgang schließt nicht	An	Aus	An		Fehler am Eingangskreis
Ausgang schließt nicht	An	Aus	Aus		Fehler am Eingangskreis

Symptôme	Etat de diodes				Cause
	alim	K1	K2		
le contact de sortie ne se ferme pas	OFF	OFF	OFF		panne d'alimentation du Minotaur
le contact de sortie ne se ferme pas	ON	ON	OFF		panne d'un interrupteur ou du circuit d'entrée
le contact de sortie ne se ferme pas	ON	OFF	ON		panne d'un interrupteur ou du circuit d'entrée
le contact de sortie ne se ferme pas	ON	OFF	OFF		panne sur le circuit d'entrée



Allen-Bradley
Guardmaster®